C/M/EDIL SRL
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA
VIA DEL BRENNERO, 1040L
LOC. CANTONI - 55100 LUCCA
TEL. 0583/464180 – 464196 FAX 0583 471238

Raccordo di impermeabilizzazione tra marciapiede e muro in elevazione



Prodotto	Consumi	
OSMOCEM MR	18 kg/m²/cm	*(Superficie da trattare o rivestire)*
ELASTOTEX 120 CLOTH	1,1 ml/ml	*(Superficie da trattare)*
BETEC FLEX A+B	3,5 - 4 kg/m²	*(Superficie da trattare)*

1 Preparazione dei supporti, compresa l'asportazione di una porzione di pavimento circa 20 cm e relativo massetto sottostante sino a ritrovare il piano grezzo della platea/getto del marciapiede, demolizione dell'intonaco esistente, accurata pulizia e depolverizzazione dei supporti risultanti al fine di realizzare una sguscia di raccordo impermeabile tra il piano del marciapiede e il muro. portante in elevazione con la procedura sotto descritta:



2 Preparazione delle superfici, realizzando un intonaco osmotico a spessore **OSMOCEM MR**, sulla muratura grezza precedentemente stonacata per un'altezza tale da uscire a quota battiscopa, dopodiché sul piano grezzo del solaio verrà realizzata una sguscia di raccordo arrotondata (NON AD ANGOLO VIVO) tra l'intersezione del verticale e orizzontale con la procedura sotto descritta:



3 Impermeabilizzazione del raccordo d'intersezione tra il piano grezzo della platea/marciapiede mediante applicazione di bandella coprigiunto tipo **ELASTOTEX 120 CLOTH** di Azichem Srl (di larghezza complessiva 12 cm), costituita da un unico speciale strato elastomerico assorbente, resistente all' invecchiamento e all'usura. Applicare preventivamente una mano di **BETEC FLEX A+B** sulle superfici di posa (con uno strato di spessore medio non inferiore a 2 mm), per una larghezza superiore a quella del coprigiunto ELASTOTEX 120 CLOTH. Stendere ELASTOTEX 120 CLOTH curando l'adesione delle fasce di bordo in garza di tessuto poliestere mediante l'incorporamento alla malta polimerica applicata. Completare il rivestimento con lo stesso BETEC FLEX.

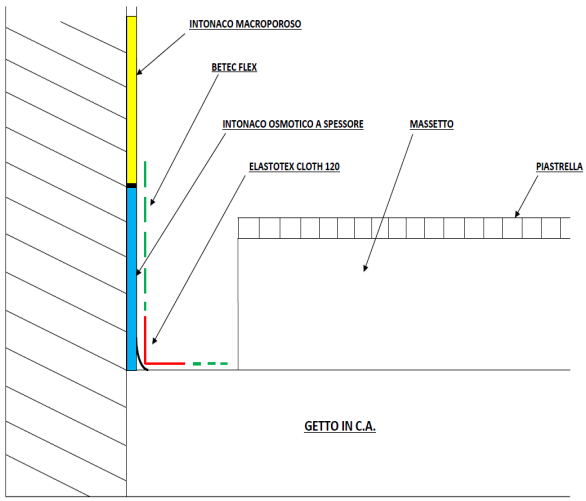

C/M/EDIL SRL
PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA
VIA DEL BRENNERO, 1040L
LOC. CANTONI - 55100 LUCCA
TEL. 0583/464180 – 464196 FAX 0583 471238

Raccordo di impermeabilizzazione tra marciapiede e muro in elevazione



4 Risanare l'intonaco ammalorato con ciclo deumidificante macroporoso.

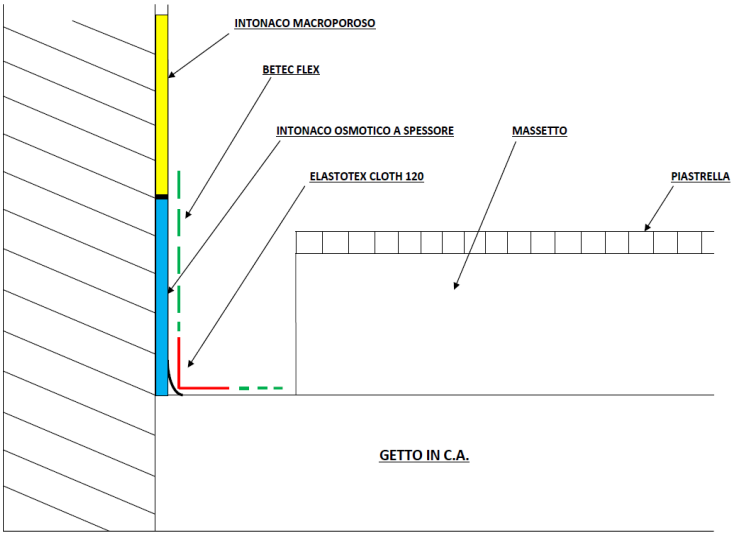

Opzione: Doppio guscetto in presenza di cappotto termico.
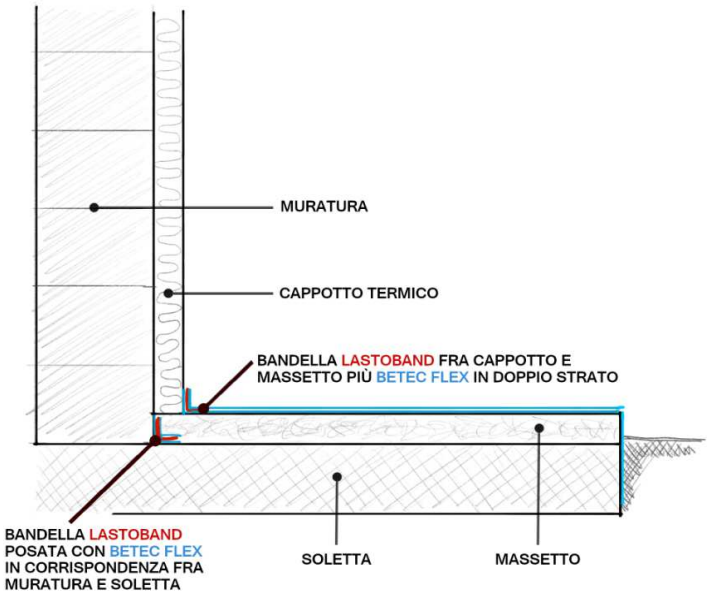
DOPPIO GUSCETTO SU MARCIAPIEDE